

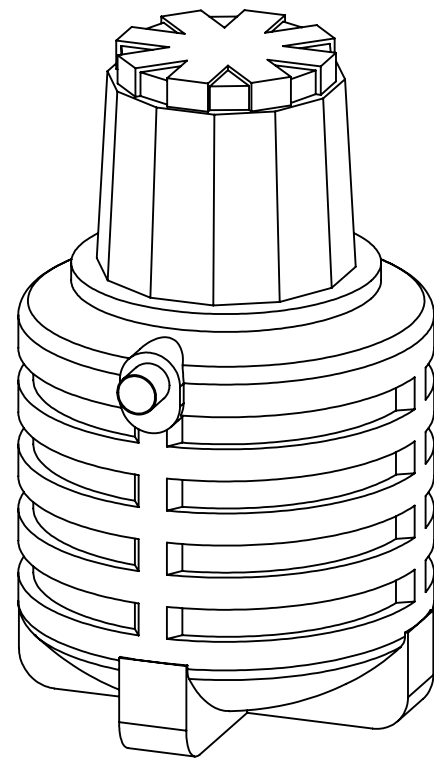
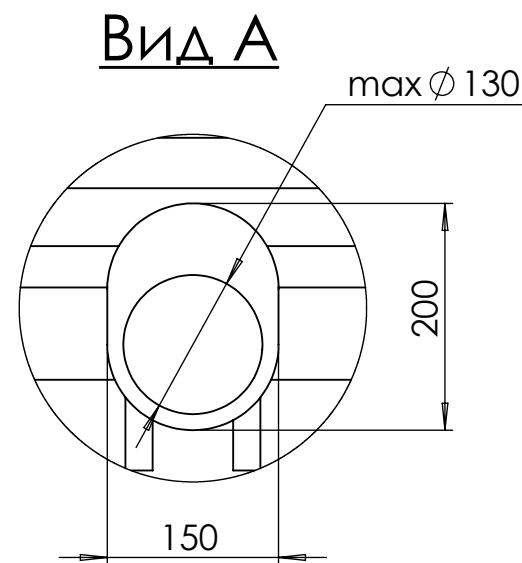
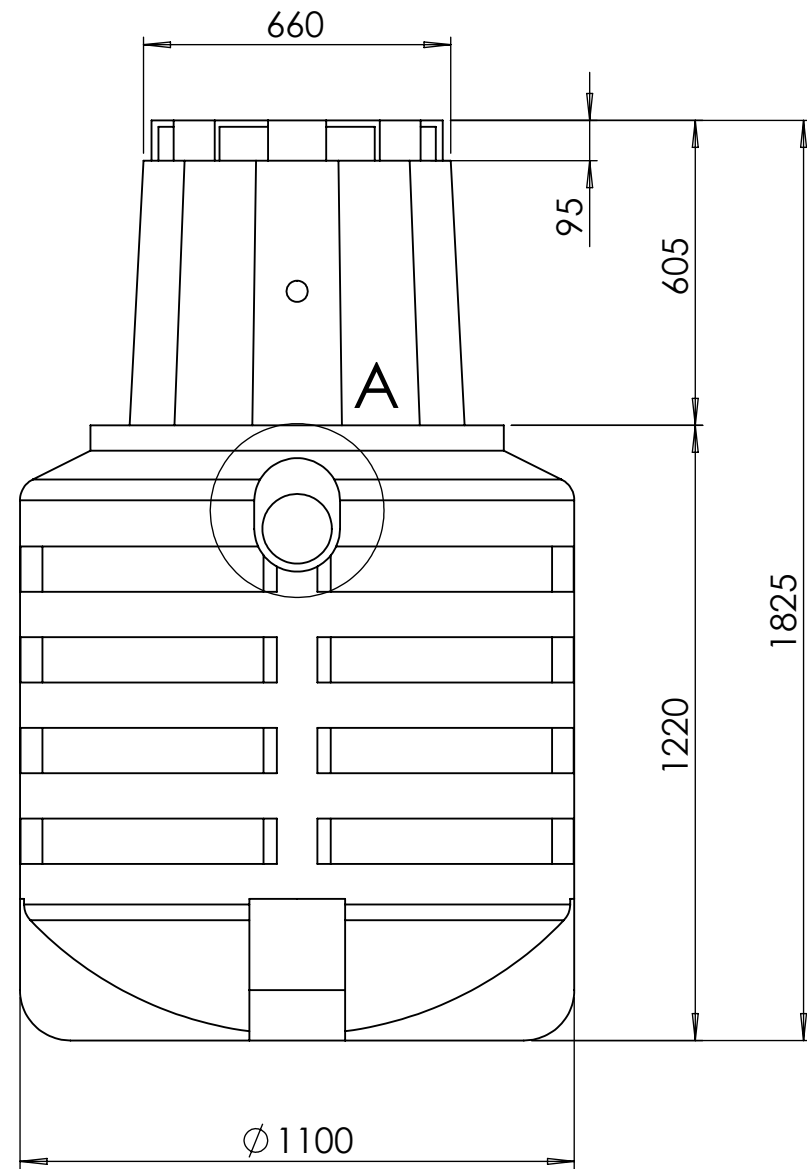
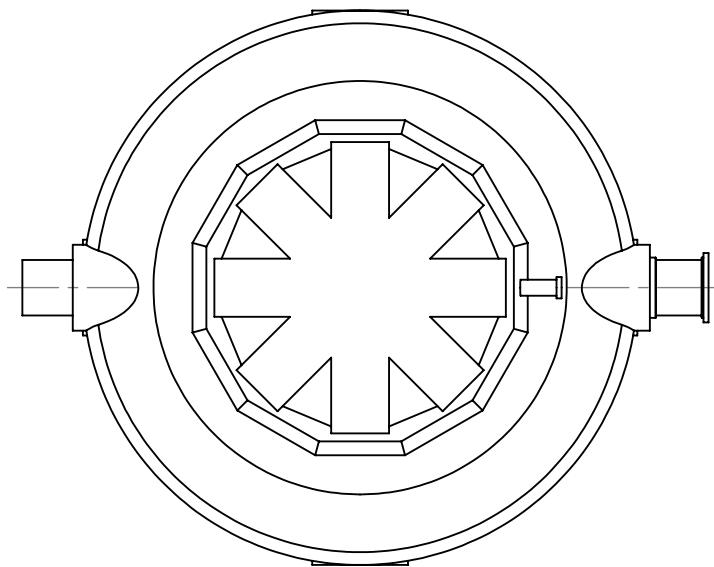
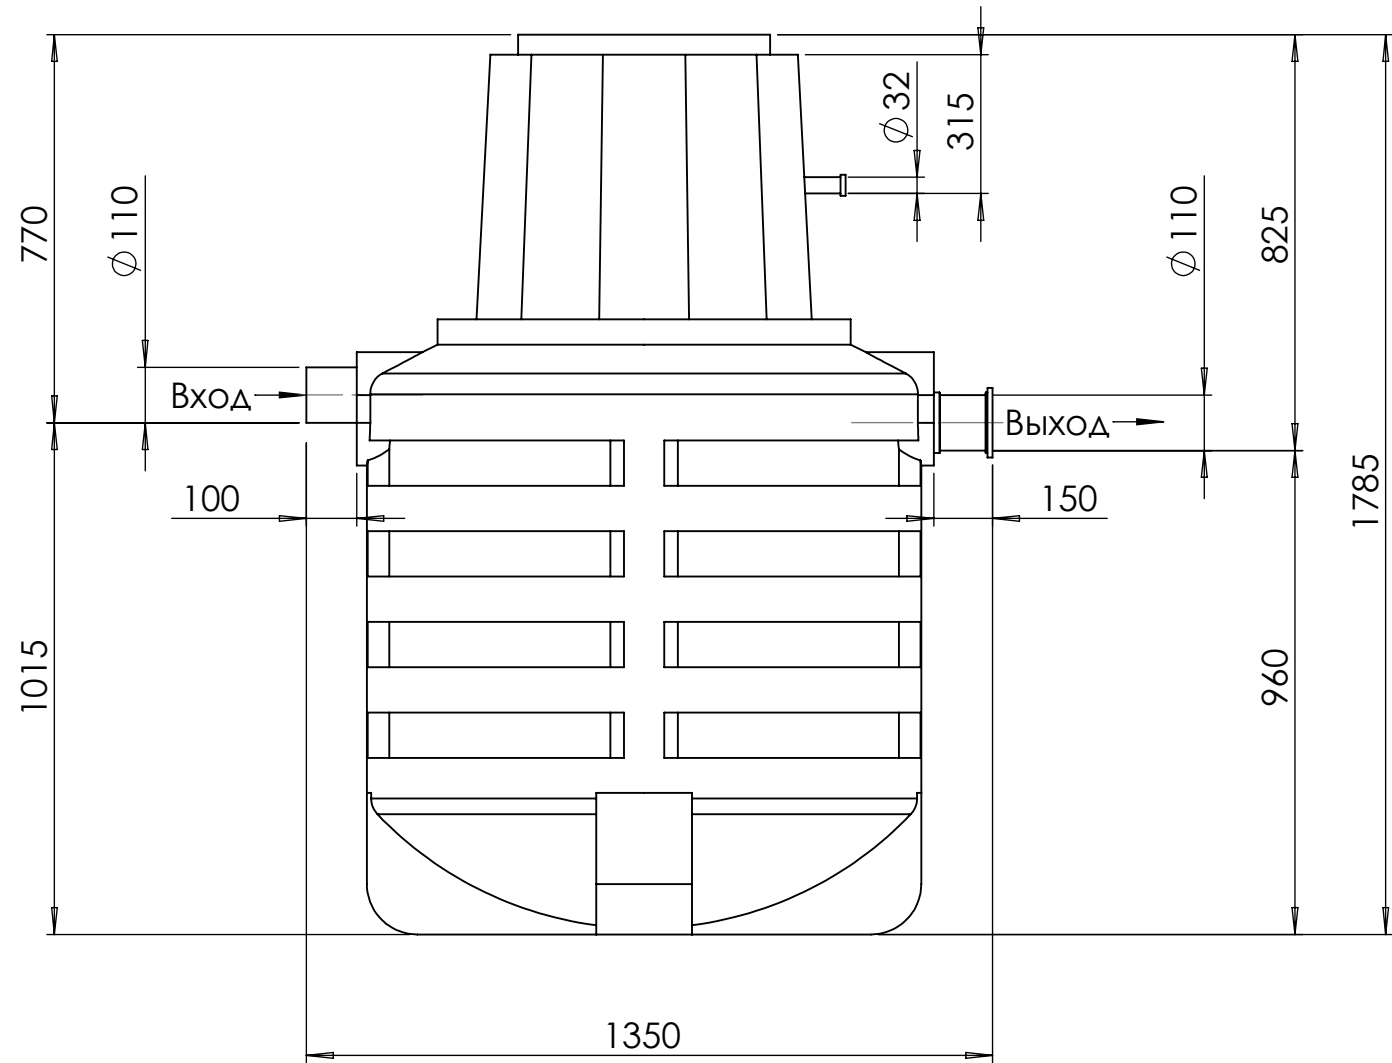
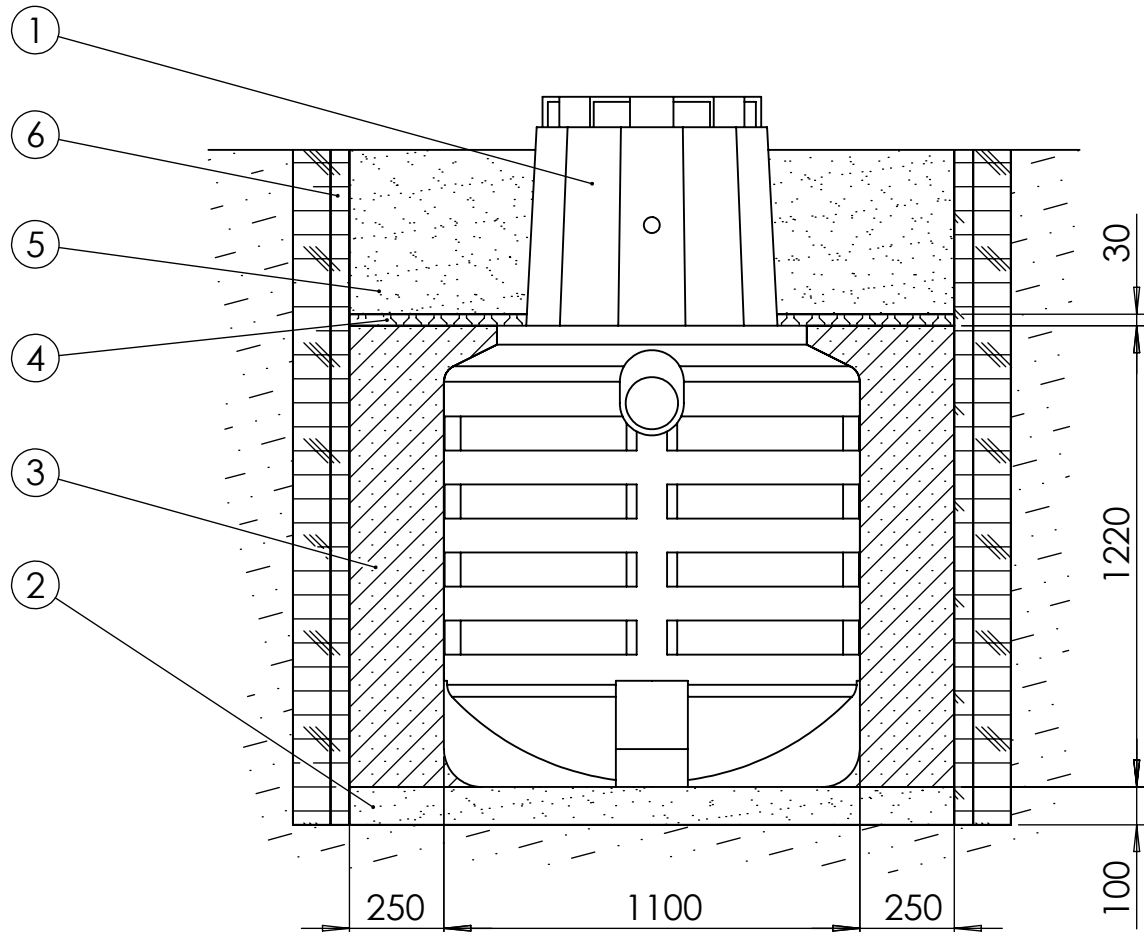


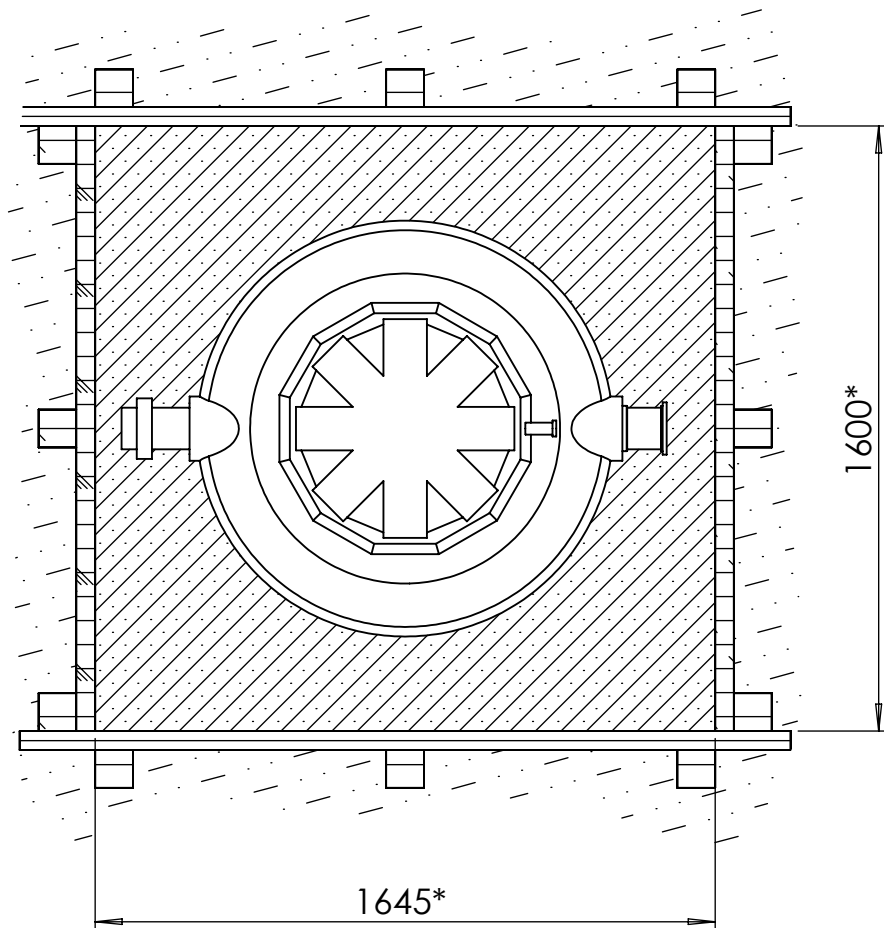

					Профи 1,2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Лит. Масса Масштаб			
Пров.								
Т. контр.					Лист 1 Листов 2			
Н. контр.								
Утв.					MULTPLAST			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

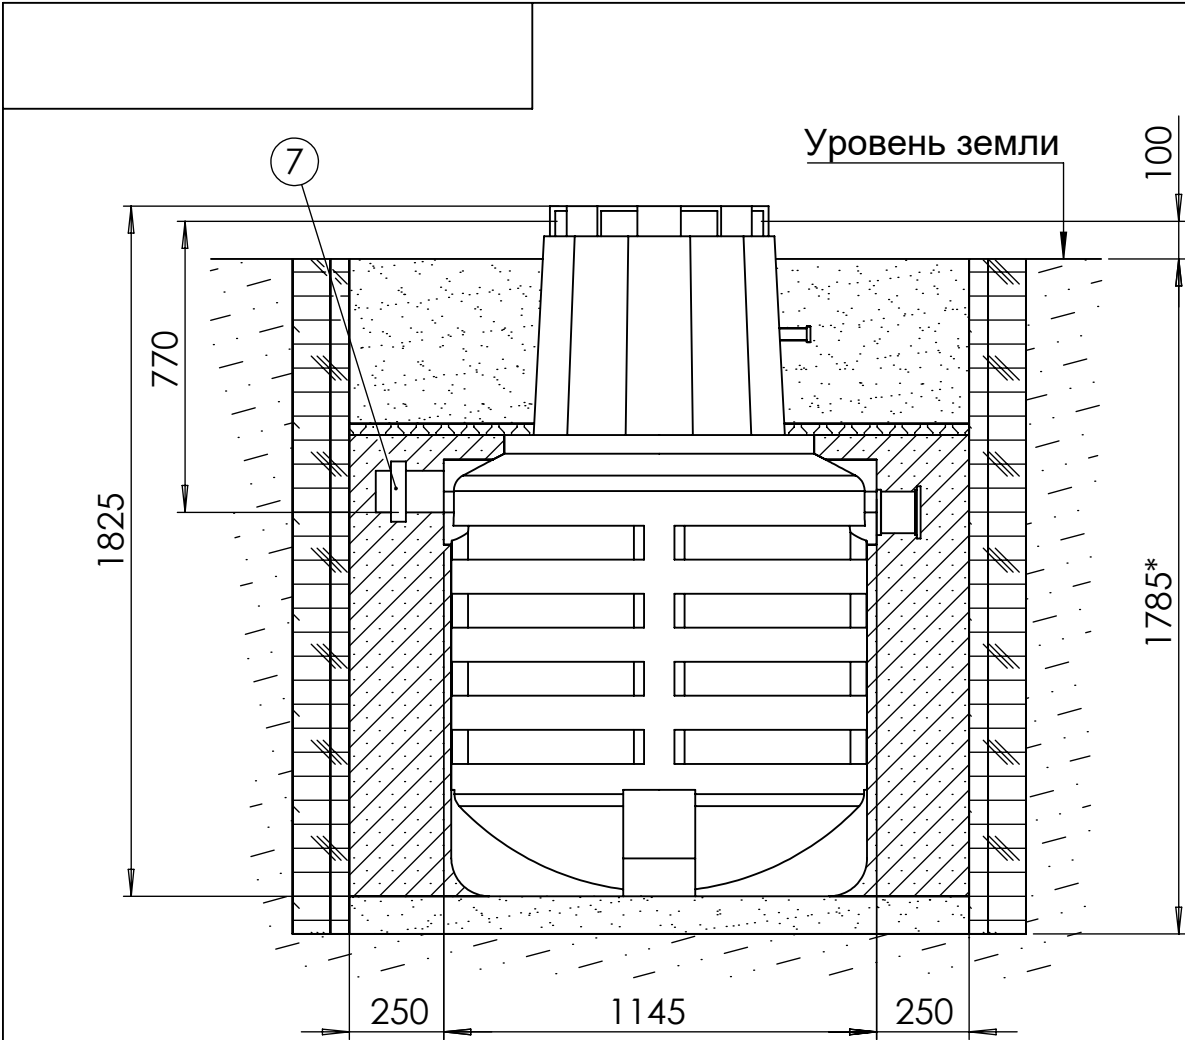

№	Наименование
1	Септик
2	Песчаная подушка
3	ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Опалубка
7	Муфта

Спецификация материалов:

1. Габаритные размеры котлована под септик (минимальные):

Длина - 1645 мм
Ширина - 1600 мм
Глубина - 1785 мм

2. Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.

3. Песок - не менее 1,85 м3

4. Цемент - не менее 200кг

5. Вода (для заполнения септика) - не менее 1,2 м3

1. Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

2. Септик монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.

3. Расстояние от края септика до края котлована/опалубки должно быть 250 мм.

4. Монтаж септика производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.

5. Септик утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.

6. Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением септика водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений.

7. В случае плавучесть, грунта типа торф, обрушения стенок котлована или очень высокого уровня грунтовых вод необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема. Профи 1,2

Лист
2